



Vodovod Plest - Logarska dolina

Informacije o kvaliteti pitne v letu 2021

Vodovod Plest - Logarska dolina oskrbuje uporabnike in goste v turističnih objektih v zgodnjem delu Logarske doline. Pitno vodo zajemamo iz **vodnega vira Iovec**, ki se nahaja sredi neokrnjene narave, na levem pobočju Logarske doline.


Za zagotavljanje kvalitete pitne vode in varovanja zdravja uporabnikov imamo vpeljan **Sistem kakovosti HACCP**.

Voda iz vodovoda se preventivno klorira z natrijevim hipokloritom (NaOCl). **Postopek kloriranja se izvaja avtomatsko. V primeru kakršnihkoli nepravilnosti ali v primeru neskladne vode vedno sprejmemo ustrezne ukrepe.**

V letu 2021 smo izvajali notranji nadzor (analize pitne vode) in vse predpisane spremljajoče higienske programe (čiščenja, preglede, vzdrževanja in obveščanja). Na pipah uporabnikov smo redno izvajali meritve prostega klora. Vzorčenja vode so se izvajala v Hotelu Plesnik in Kmečki hiši Ojstrica. Pri **rednem notranjem nadzoru** sta bila **v maju in oktobru 2021 odvzeta 2 vzorca**, v neodvisnem **državnem monitoringu** sta bila **v marcu in septembru 2021** prav tako odvzeta **2 vzorca vode**. Rezultati kažejo, da je **priprava vode uspešna**. V vseh vzorcih so bile prisotne nizke vrednosti prostega klora, ki pa zagotavljajo mikrobiološko varnost vode. **V nobenem vzorcu vode ni bilo najdenih E-coli bakterij, Enterokokov, Skupnih koliformnih bakterij ali Clostridium perfringensa s sporami. Skupno število mikroorganizmov pri 22 in 37 °C je bilo nižje od 10 CFU/ml** in kaže na ustrezno čistost vodovodnega sistema. Povprečne vrednosti elektroprevodnost vode so bile 250 $\mu\text{S/cm}$, pH 8,4. Voda je bila ustreznega vonja in okusa. Motnost vode je bila v enem vzorcu 0,5 NTU, v drugem pa je bila izmerjena previsoka vrednost 5,4 NTU. Ker je bil ta vzorec mikrobiološko ustrezen, nismo izvajali posebnih korektivnih ukrepov. Vzrok za povišanje ni znan.

Izjavljamo, da na Vodovodu Plest v Logarski dolini izvajamo pripravo pitne vode in distribucijo do uporabnikov z vso skrbnostjo in v skladu z zakonodajnimi zahtevami. Zagotavljamo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Obvestilo o načinih obveščanja za uporabnike pitne vode iz Vodovoda Plest

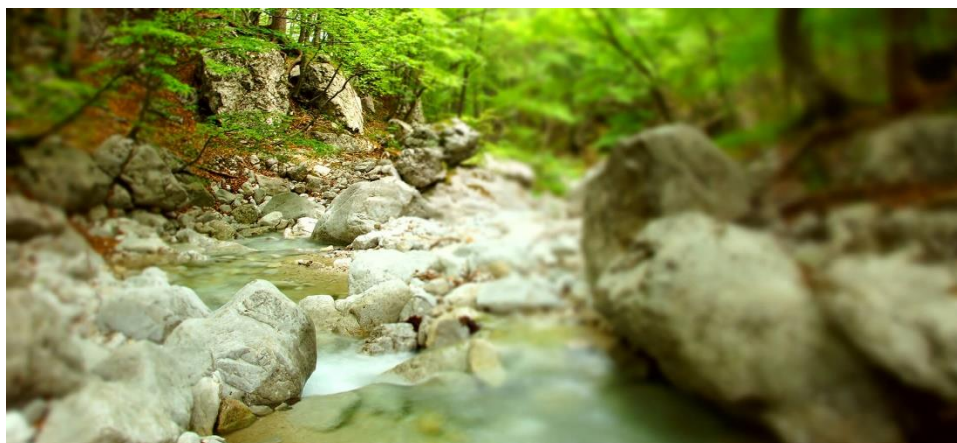

Načini obveščanja v letu 2022

Člen pravilnika	Vzrok za obveščanje	Čas obveščanja	Način obveščanja
9.	Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh	1. Osebno 2. Obvestilo na oglasni deski v Kmečki hiši Ojstrica 3. po e-pošti
21.	Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)	1. Radio Celje 2. www.solcava.si 3. osebno
		Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa	4. Aplikacija http://www.mpv.si
22.	Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu	1. Radio Celje 2. www.solcava.si 3. osebno
31.	Obveščanje v primeru odstopanja	Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh	1. Radio Celje 2. www.solcava.si 3. osebno
34.	Letno poročilo o skladnosti pitne vode	Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca)	1. Poročilo na dom 2. www.solcava.si
			3. Aplikacija http://www.mpv.si